

ACOMETIDA AÉREA - TARIFA T1 SUMINISTRO MONOFÁSICO




Conjunto de hasta 6 medidores monofásicos

Descripción de los materiales a emplear:

- 1 Soporte gancho (ver detalle).
- 2 Caño rígido de material sintético, embudido en fachada, de 40 mm de diámetro exterior, según IRAM 62386-21. Con pipeta de material sintético.
- 3 Curva doble (ver detalle), conformada por:
 - 3.1 Conector para tubo rígido de material sintético, de 40mm diámetro. según IRAM 62386-21.
 - 3.2 Curva para tubo rígido de material sintético, de 40mm diámetro. según IRAM 62386-21.
- 4 Caja de toma de material sintético a entregar por **edenor** y a instalar por el cliente.
- 5 Caja de material sintético para medidor monofásico y protección, de marcas homologadas.
- 6 Tablero principal de material sintético, alojado en contrafrente, ubicado a no más de 2 m de la caja de medidor y con las protecciones indicadas en Esquema Unifilar. En exterior o intemperie con tapa externa que asegure el grado de protección mínima IP549 y contratapa interna cubriendo bornes y conexionado. En interior, con grado de protección mínimo IP419.
- 7 Caño sintético diámetro exterior = 25 mm, según IRAM 62386-21.
- 8 Caño sintético, según IRAM 62386-21 para vinculación de caja de medidor y tablero principal, con doble curva accediendo desde la parte inferior de los mismos. Diámetro exterior = 25 mm, con cables IRAM NM-247-3 según información al dorso (rojo, marrón, negro y celeste), a colocar por el cliente (dejar 50 cm de cable en la caja de medidor).

Al finalizar los trabajos deberás solicitar la inspección en **edenordigital.com**, a través del Centro de Atención Telefónica al (011) 4346-8400 o en nuestras oficinas comerciales. **edenor no completará la conexión hasta tanto la obra no se encuentre aprobada.**

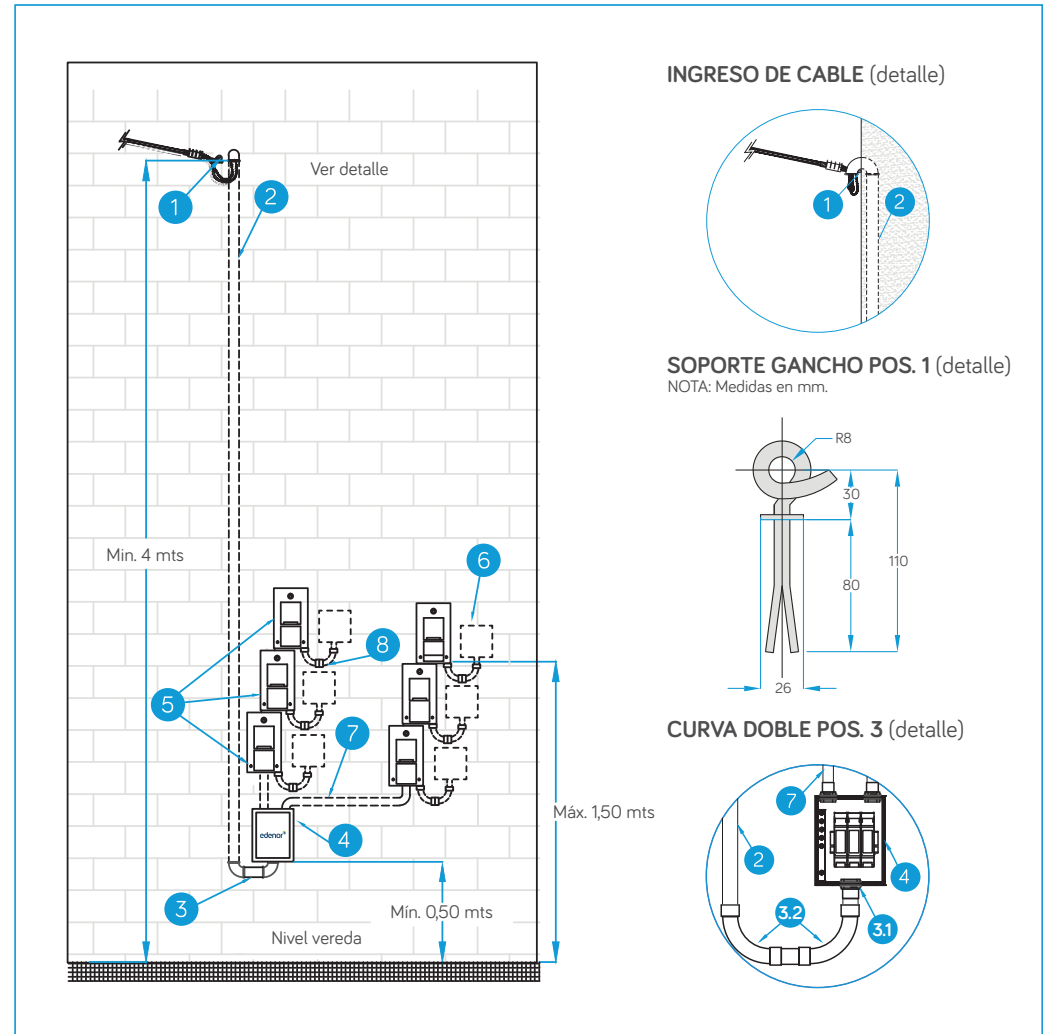

DETALLE DEL CONEXIONADO Y PROTECCIONES



Características de las protecciones

Interruptor Termomagnético: En Tablero Principal (TP). Según norma IEC 60947 o 60898. Calibre In máximo hasta: (Calibre adecuado a la demanda prevista) Capacidad de ruptura mínima ICS:	Bipolar 50 A 3.000 A
---	------------------------------------

Interruptor Diferencial Bipolar En Tablero Principal (TP). Según norma IEC 61008. Calibre igual o mayor al del interruptor termomagnético.	Sensibilidad 30 mA
--	-----------------------

Características de los conductores

Tipo Cable unipolar de Cu aislado en PVC no propagante de llama, según norma IRAM NM 247-3.	Sección 10 mm ²
---	--------------------------------------

Te recordamos que la instalación eléctrica deberá:

- Cumplir con las especificaciones definidas por cada municipio, y con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina.
- Ser realizada por profesionales y/o técnicos con idoneidad e incumbencia reconocida por autoridad competente.
- Ser construida con materiales certificados según norma IEC o IRAM.

Dirección de Servicios al Cliente - 01/10/2019

